


BPR-OX00

Ficha técnica

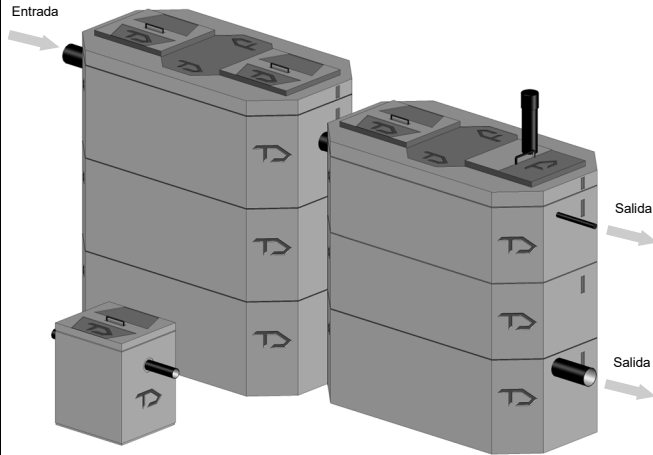

BIO-PLANTA TD serie OX

MODELO	BPR-OX00
Volumen normal de funcionamiento en litros	1500
Caudal aplicable diario m ³	1,5
Volumen líquido del sistema en m ³	2
Volumen cámara de filtración en m ³	0,43
Volumen cámara de salida en m ³	0,42
Unidades de depuración	2
Medidas externas en planta en cm (largo x ancho)	360 X 86
Altura total en cm	175
Profundidad entrada / salida por gravedad en cm	32 / 135
Diferencia entre entrada y salida por gravedad en cm	104
Modo de descarga	gravedad / bombeo
Tubería Ø mm	100
Peso completo en Kg	3310
Material de fabricación	Concreto
Medidas mínimas de excavación en planta en m	largo 4 x 2 ancho
Profundidad* excavación en m	1,55
*Desde el fondo del tubo de llegada de aguas residuales	

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en cualquier momento.

Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez®

Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®

www.tanquediez.com

DESCRIPCIÓN

Las Bio-Plantas Residenciales Tanque Diez son sistemas avanzados para el tratamiento de aguas residuales ordinarias.

INDICACIONES GENERALES

Para la fase de ensamblaje de las unidades, se deberá cuidar la fase de sellado, utilizando mortero fino de alta calidad hecho con cemento hidráulico.

La tubería de entrada, salida y conexión de las unidades será sanitaria de PVC de Ø 100 mm.

Las tapas de registro de las unidades de tratamiento deberán quedar fácilmente registrables y cerca de la superficie. Si las tapas superiores quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones adecuadas en cada unidad para facilitar el mantenimiento.

La ventilación del sistema completo se hará por medio de la columna de ventilación de la tubería de desagüe de las aguas residuales de la edificación. En caso contrario se efectuará por medio de las previstas de ventilación para tubería de PVC de Ø 31 - 50 mm ubicadas en cada unidad.

Como material de relleno del sistema de filtración se utiliza piedra de Ø 2 - 4 cm, limpia.

El separador de grasas y aceites (incluido) se conecta al desagüe de la cocina y debe quedar fácilmente registrable para las operaciones de limpieza. No hacer pasar las aguas de lavandería por el separador de grasas y aceites.

Colocar un sifón con registro a la entrada principal del sistema.

El sistema descarga por gravedad o bombeo.

Las unidades se deberán llenar con agua limpia hasta su nivel de funcionamiento, 48 horas después de la instalación (dependiendo del tipo de sellador utilizado) o 24 horas antes de empezar su uso.




BIO-PLANTA RESIDENCIAL serie OX TANQUE DIEZ®

Sistema de tratamiento completo para aguas residuales de tipo ordinario
BPR serie OX: Proceso biológico anaerobio - aerobio en dos etapas separadas - Sistema cerrado

En esta ficha técnica se representa el esquema explicativo de la composición del sistema de tratamiento, las medidas y la dirección del flujo. La descripción del funcionamiento y otras características se deberán ver en la hoja de información técnica.

UNIDADES QUE COMPONEN EL SISTEMA: 1 Bio-Depurador SD-00 + 1 Unidad de filtración BF-2 OXCL + 1 Separador de grasa CGv de 80 litros

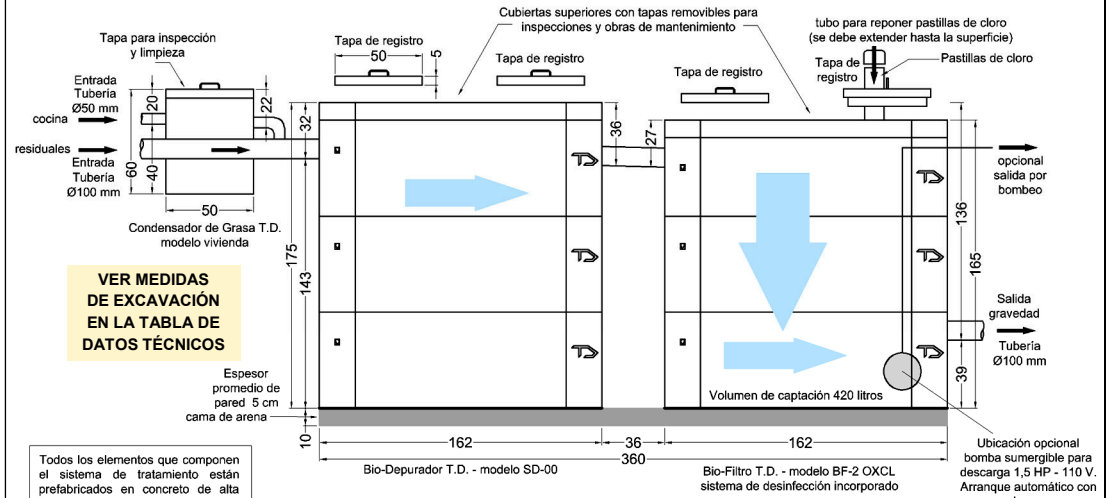


VER MEDIDAS DE EXCAVACIÓN EN LA TABLA DE DATOS TÉCNICOS

Todos los elementos que componen el sistema de tratamiento están prefabricados en concreto de alta resistencia.

El ensamblaje de todas las piezas (internas y externas) se hace de manera fácil encajando y sellando.

SISTEMA BPR TANQUE DIEZ MODELO BPR-OX00 - CAUDAL DIARIO A TRATAR 1,5 M³
UNIDADES DE DEPURACIÓN - VISTA VERTICAL - MEDIDAS EN CENTÍMETROS
TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS

NOTA: El sistema puede descargar por gravedad o por bombeo directamente desde la unidad de desinfección y salida que se encuentra incorporada en el Bio-Filtro T.D.

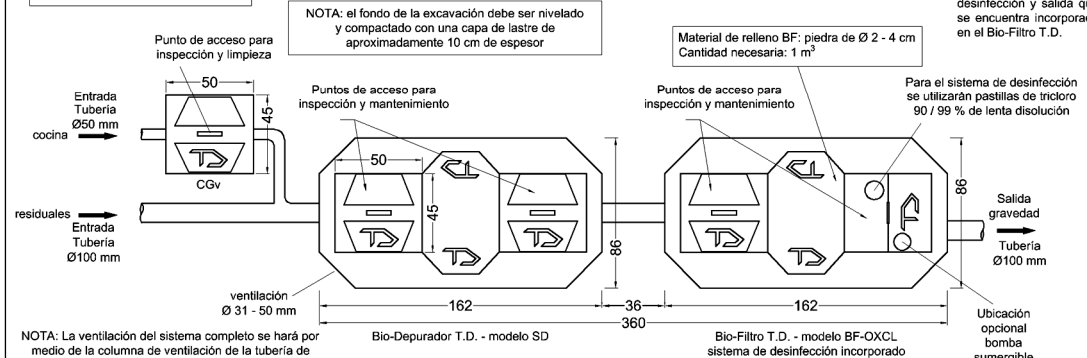

NOTA: La ventilación del sistema completo se hará por medio de la columna de ventilación de la tubería de desagüe de las aguas residuales de la edificación. En caso contrario se efectuará por medio de las previstas de ventilación ubicadas en cada unidad de tratamiento.

SISTEMA BPR TANQUE DIEZ MODELO BPR-OX00 - CAUDAL DIARIO A TRATAR 1,5 M³
UNIDADES DE DEPURACIÓN - VISTA SUPERIOR - MEDIDAS EN CENTÍMETROS
TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS

VER MEDIDAS DE EXCAVACIÓN EN LA TABLA DE DATOS TÉCNICOS

TANQUE DIEZ® Sistemas de Depuración - catálogo en línea: www.tanquediez.com

Tel. (506) 2263 0097 - 6375 8000 / E-mail: infotec@tanquediez.com

INDICACIONES PARA EXCAVACIÓN EN LINEA

Excavación mínima en planta metros 4 largo x 2 ancho. Instalación lineal. (ver gráficos)

H - Profundidad de excavación para el sistema:
1,55 metros por debajo del tubo de llegada de aguas residuales

INDICACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

Nivelar y compactar el fondo de la excavación con una cama de arena de 10 cm de espesor para acomodar los elementos fondo. Estos elementos deberán quedar bien firmes y nivelados. De no quedar firme el fondo de la excavación, las torres se podrían inclinar al ir ensamblando las estructuras.

Para las unidades de depuración, con el fondo de la excavación preparado, bajar los elementos de fondo, centrándolos en el fondo de la excavación. Entre las unidades deberá quedar un espacio de aproximadamente 40 cm. Verificar que cada elemento esté bien nivelado. Una vez colocados los fondos, seguir con el ensamblaje de los otros elementos.

Son unidades de ensamblaje modular, lo que significa que las estructuras se ensamblan en la excavación encajando y sellando cada uno de los elementos estructurales.

La tubería a utilizar para la entrada, interconexión y salida, es de PVC de Ø100 mm. La tubería a utilizar para la ventilación desde la unidad primaria puede ser de PVC de Ø 31 - 50 mm.


Las tapas de registro del BIO-DEPURADOR se deben extender hasta la superficie para facilitar las operaciones de revisión y mantenimiento.

La tapa superior y las tapas de registro del BIO-FILTRO deben quedar completamente accesibles desde la superficie para las operaciones de revisión y mantenimiento. En caso de ser necesario se debe extender toda la estructura del BIO-FILTRO.

Llenar las unidades con agua limpia 24 horas después de instalado (o más dependiendo del tipo de sellador utilizado) o 24 horas antes de empezar su uso.

DESCARGA POR BOMBEO

Para descargar por bombeo se deberá colocar la bomba de agua en el fondo del sector de salida del BIO-FILTRO y hacer las respectivas conexiones.

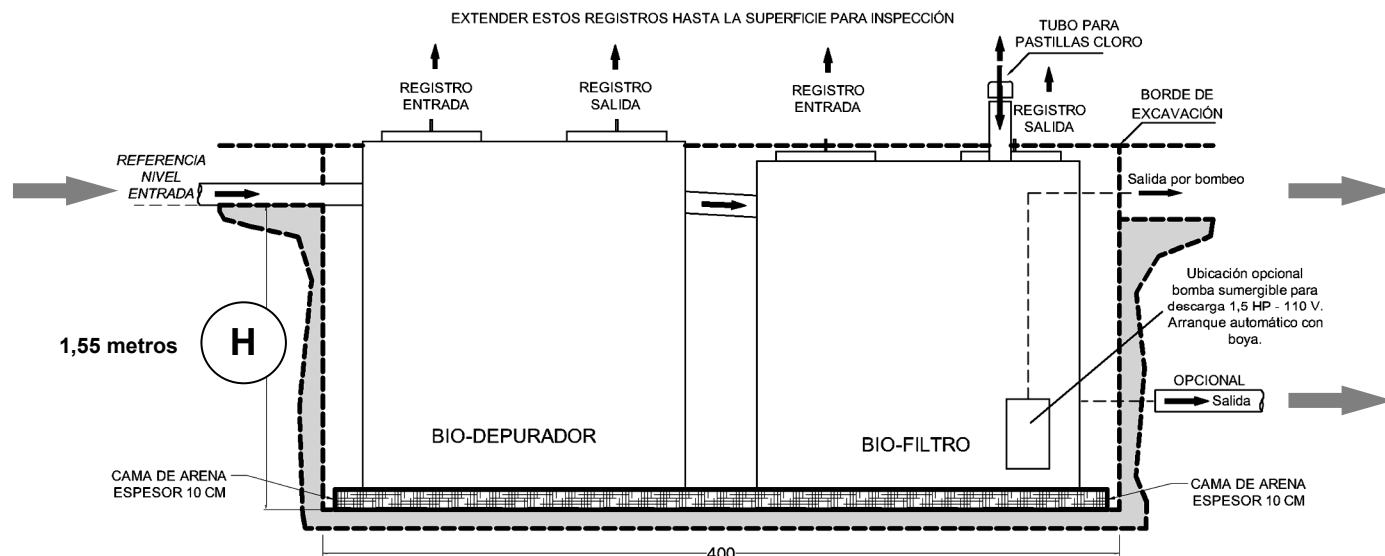


SISTEMA TANQUE DIEZ MODELO BPR-AQ00 - VISTA VERTICAL PARA EXCAVACIÓN (LINEAL)
MEDIDAS EN CENTIMETROS - TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS

NIVELAR Y COMPACTAR MUY BIEN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN

PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN 1,55 metros




SISTEMA DE ENSAMBLAJE MODULAR Incluye asistencia en fase de instalación

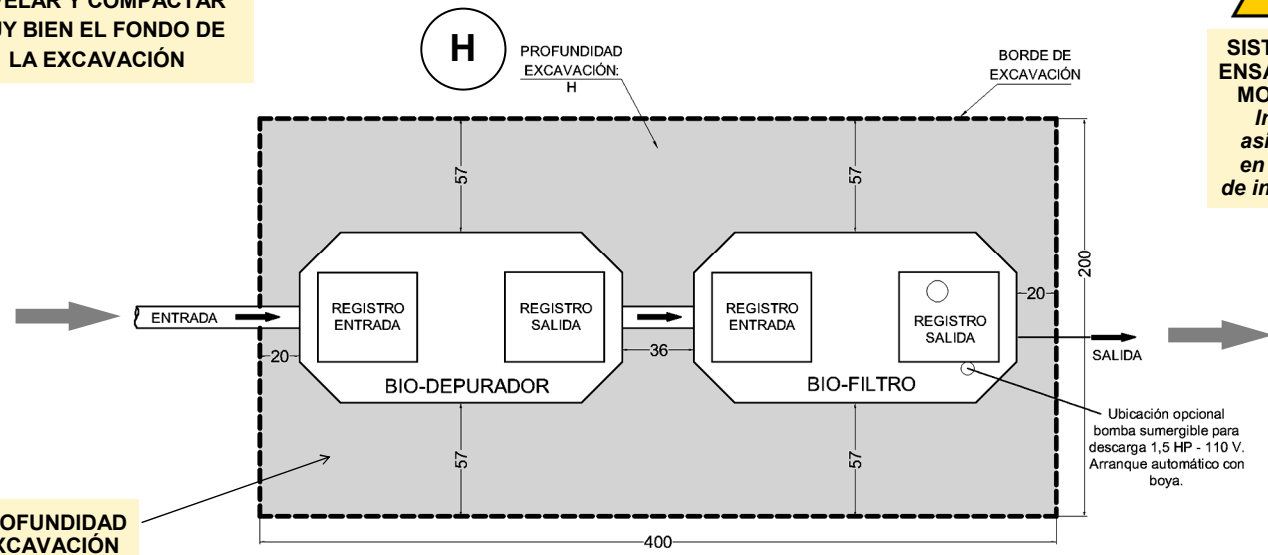

SISTEMA TANQUE DIEZ MODELO BPR - VISTA SUPERIOR PARA EXCAVACIÓN (LINEAL)
INDICACIÓN DE SEPARACIÓN ENTRE UNIDADES Y EXCAVACIÓN
MEDIDAS EN CENTIMETROS - TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS



INSTALACIÓN EN PARALELO

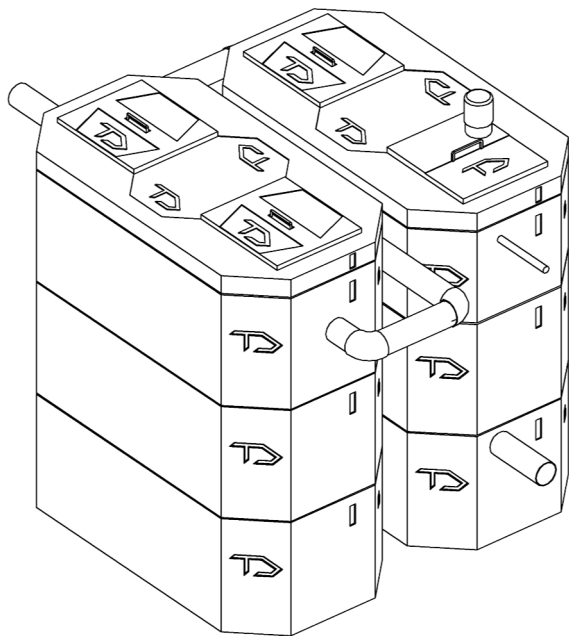

INSTALACIÓN EN PARALELO

EXCAVACIÓN EN PLANTA:

Metros: 2,5 largo x 2,5 ancho

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN:

Metros: 1,55


IMPORTANTE:

La profundidad de excavación se mide desde el nivel inferior del tubo de llegada de aguas residuales según el modelo:

H

PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN 1,55 metros


NIVELAR Y COMPACTAR MUY BIEN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y COLOCAR UNA CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR

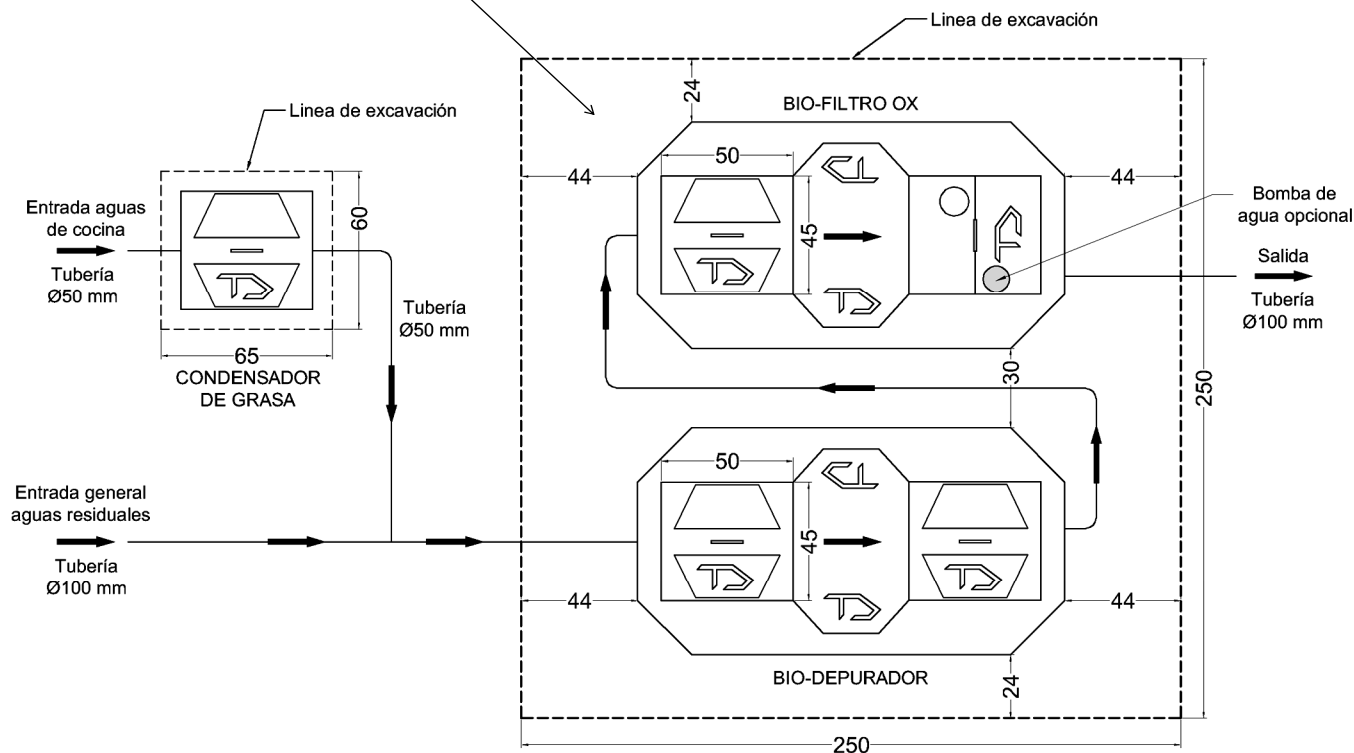

SISTEMA DE ENSAMBLAJE MODULAR
Incluye asistencia en fase de instalación

SISTEMA BPR TANQUE DIEZ SERIE OX - ESQUEMA EN VISTA SUPERIOR
UNIDADES DE DEPURACIÓN - INSTALACIÓN EN PARALELO - MEDIDAS EN CENTÍMETROS
TANQUE DIEZ - DERECHOS RESERVADOS



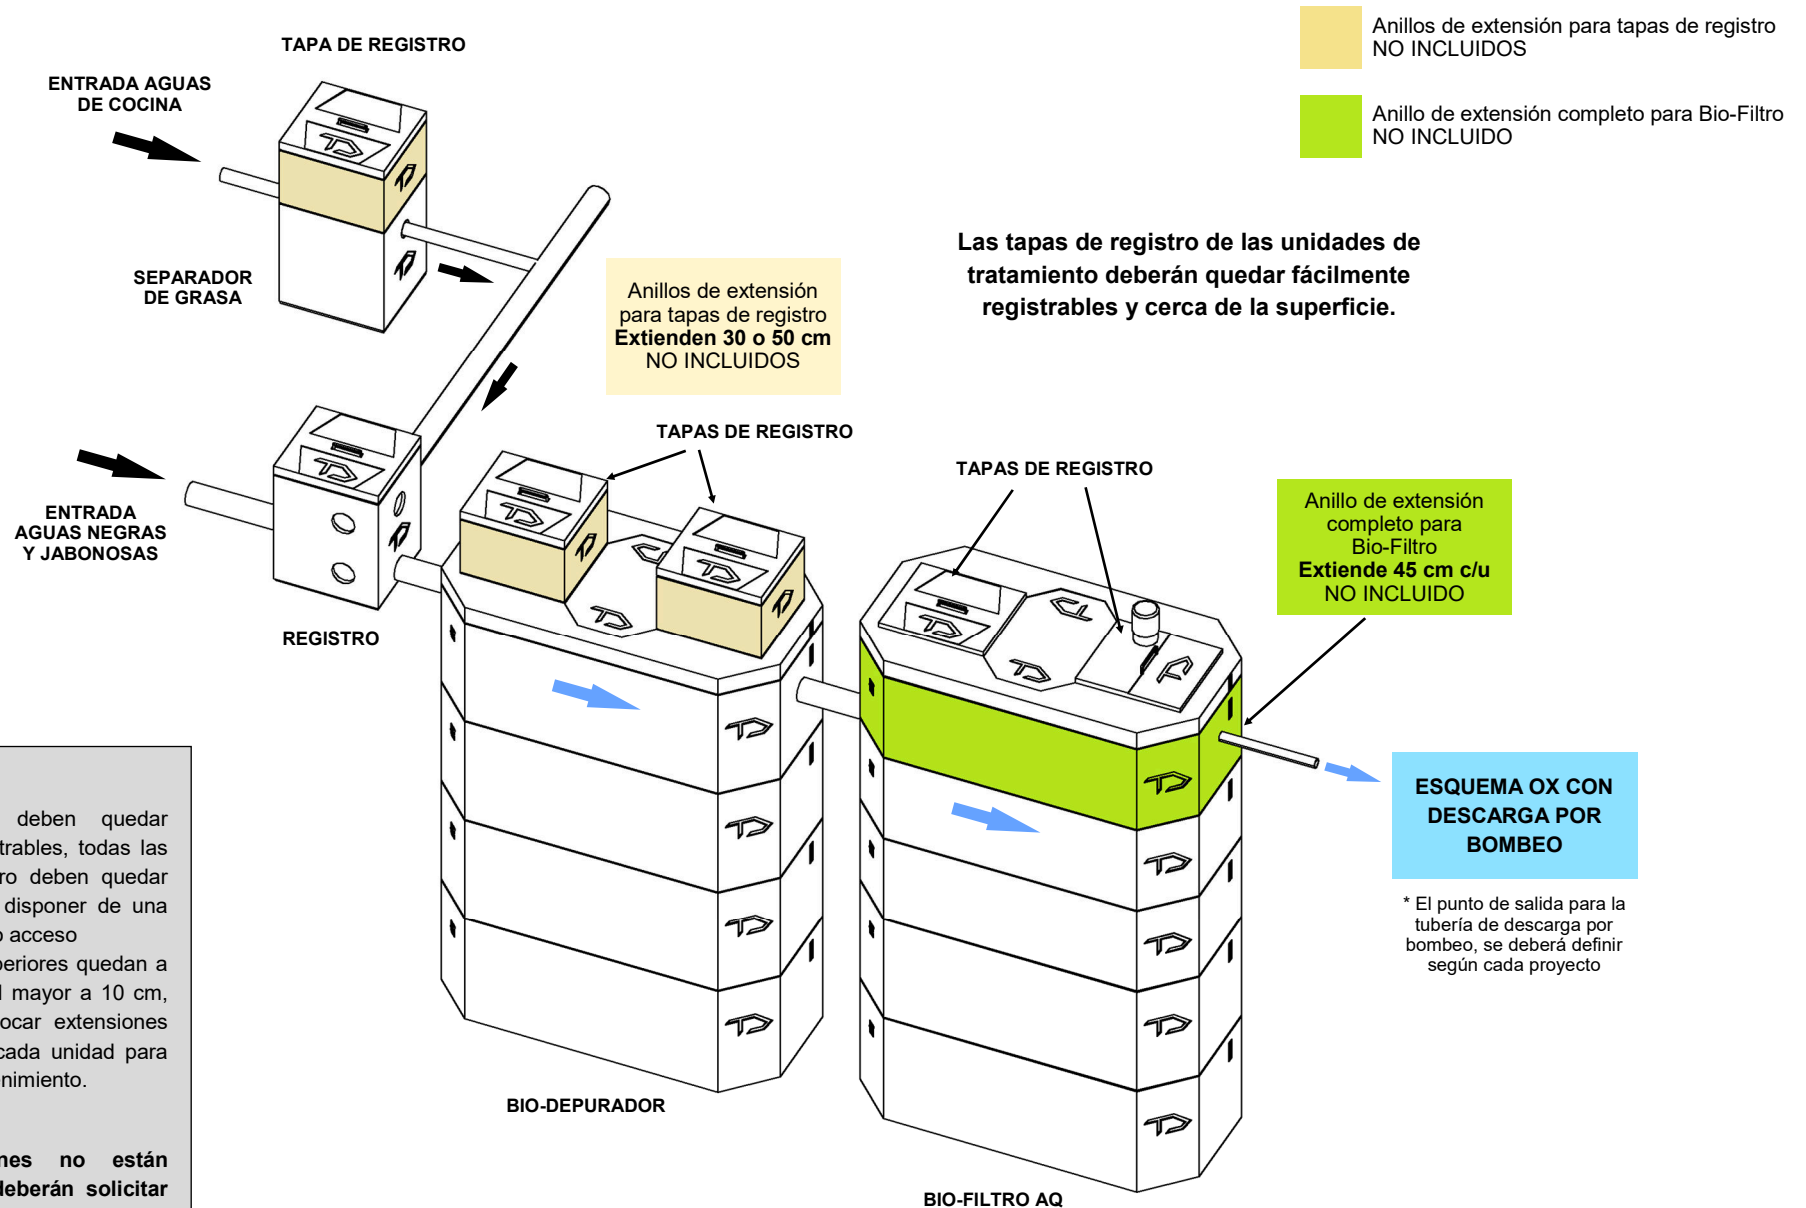

EXTENSIONES

Las unidades deben quedar fácilmente registrables, todas las tapas de registro deben quedar en superficie y disponer de una zona de cómodo acceso. Si las tapas superiores quedan a una profundidad mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones adecuadas en cada unidad para facilitar el mantenimiento.

ATENCIÓN

Las extensiones no están incluidas, se deberán solicitar específicamente según las necesidades de cada proyecto.

